

- nové kabelové vedení nn
- ochranná trubka KOPOFLEX
- stávající kabelové vedení nn
- stávající vedení nn
- rozpojovací / přípojková skříň nn
- uzemnění / svodič přepětí včetně uzemnění
- vodovod
- kanalizace splašková a dešťová
- CETIN - SEK
- PLYNOVOD
- číslo popisné
- katastrální čísla pozemková / zastavěná

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN-C, 400/230V, 50Hz str.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM : dle ČSN 332000 4-41 (PNE 330000-1)
živých částí: rozložení nebo přepážkami
neživých částí: ochrana samočinným odpojením od zdroje
VNĚJŠÍ VLIVY : dle ČSN
ZNACENÍ : dle IEC 617-11 (ČSN 013390)

energ o s.r.o.		Autar projektant:		Ing. Ervin Wacnik	
		Ved. projektant:		Ing. P. Novotný	
		Kraj:		Pardubický	
		Investor:		ČEZ Distribuce a.s. Ústřední	
		Název stavby:		Obec Velké Opatovice	
		Datum:		08/2024	
		Stupeň dok.:		POPS +R	
		Číslo staveb. č.:		IV-12-2028B14	
		Archivní číslo:		Č. výkresu	
		Měřítko:		1:500	
		KABELOVÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ ZARÍZENÍ		1	

k.ú. Jeviško-předměstí
k.ú. Velké Opatovice




POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SILOVÝCH KABELŮ JE NUTNO VYTÝCIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZARÍZENÍ NACHÁZÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLÁDKY TECHNO SILOVÝCH KABELŮ. PŘI POKLÁDCE SILOVÝCH KABELŮ JE NUTNÉ DOORZET MINIMÁLNÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD STÁVAJÍCÍCH A BUDOUCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ZARÍZENÍ DLE ČSN 73 6005.
ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA SILOVÝCH KABELŮ JE OKOTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ. SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVENA V DOBĚ VYSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND A VYTÝČENÍ.



Digitalně podepsal Ing. Ervin Wacnik
DIK, CČZ 2.5.4.97=INTKZ-4570743,
osvědčení komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
osvědčení elektronické autorizační razítka,
os=0700976, cn=Ing. Ervin Wacnik,
sn=Wacnik, givenName=Ervin,
serialNumber=P49559, o=efat100
Datum: 2025.05.12 08:50:27 +02'00'

Vzdálenosti pro projektované kabelové vedení nn od ostatních podzemních sítí	
Dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení	
Souběžně (m) křížení (m)	
Kabely I KV	0,05
Větrné osvětlení	0,05
Sdružení kabelů	0,30*
Plynovod NTL	0,10**
Plynovod STL	0,40
Vodovodní síť a přípoje	0,60
Síťové síť a kanalizační přípoje	0,40
Síťové síť a kanalizační přípoje	0,50
Síťové síť a kanalizační přípoje	0,30

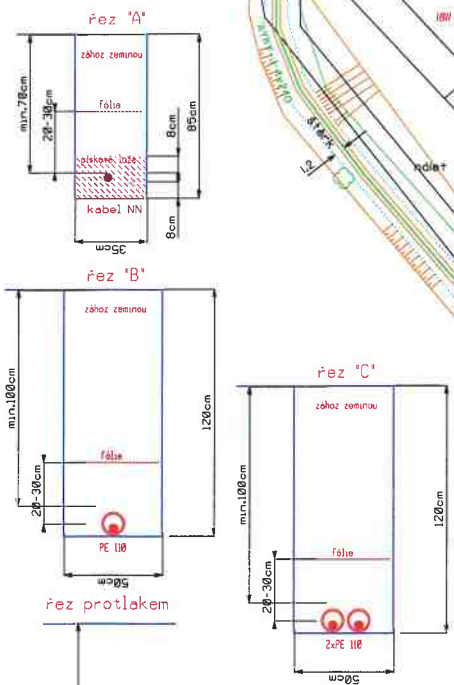

Navazuje na výkres č.2

Navazuje na
výkres č. 1
k.ú. Velké Opatovice



Vzdálenosť projektovaného kabelového vedení mm od osátených podzemních sítí	
Dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí	
Kabely 1KV	0,05
Vedení osvětlení	0,05
Sběrovací kabely	0,30
Plynovod N1L	0,40
Plynovod S1L	0,60
Vodovodní síť a přípoje	0,40
Stávající síť a kandidační přípoje	0,50

Digitálně podepsal Ing. Ervin Wacnik
DN: c=CZ, o=KTCZ-43770743, ou=Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků
členů ve výstavbě, ou=0700976, cn=Ing. Ervin
Wacnik, sn=Wacnik, givenName=Ervin,
serialNumber=P249559, title=IT00
Datum: 2025.05.12 08:49:50 +0200

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLADKU SÍLOVÝCH KABELŮ JE NUTNO VYTÝCIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZARÍZENÍ NACHÁZející SE V ZAJÍMOVÉ OBLASTI POKLADKY TECHTO SÍLOVÝCH KABELŮ
PŘI POKLADCE SÍLOVÝCH KABELŮ JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ ODSTUPY VE VZDÁLENOSTI OD STÁVAJÍCÍCH A BUDOUCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ZARÍZENÍ DLE ČSN 73 6005.
ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ.
TRASA SÍLOVÝCH KABELŮ JE OKOTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ.
SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVĚNA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND A VÝTČENÍ.

K	energo s.r.o.	Autor projektantu	
		Ing. Ervin Wacnik	
K		Vedoucí projektantu	
		Ing. P. Novotný	
Kraj: Poděbrabský		Obec: Velké Opatovice	
Investor: ČEZ Distribuce a.s. Děln		Datum: 09/2024	
Název stavby		Stupeň dok.: POPS - 2	
Velké Opatovice, p.č. 1855 KNN		Číslo stavby: 14-12-2028814	
		Archivní číslo:	
		Měřítko: C. výřez	
Odeslan výkres		KABELOVÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ ZARÍZENÍ	
1:500		2	

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí

Sp. zn.: SMBO 35316/2025 TOŽP
Č. j. dokumentu: DMBO 35321/2025
Vyřizuje: Ing. Anna Bukáčková, DiS.
Tel.: 516 488 714
E-mail: anna.buckackova@boskovice.cz
Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Datum: 7.7.2025



MUBOX0179PRP

Viz. rozdělovník

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES na základě žádosti od ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, který je na základě plné moci zastoupen K energo s.r.o., IČ: 27494683, Nádražní 346, 563 01 Lanškroun – Žichlínské Předměstí (dále jen „žadatel“) ze dne 12. 5. 2025 pro záměr „SY – Velké Opatovice, p. č. 1855 kNN“, p. č. 1808/1, 1809, 1807/15, 1810/1, 1807/1, 1871, 1853/18, 1872/1, 1879/9, 1879/10, 1880, 1883, 1885/6, 1885/5, 1853/3, 1853/2, 1841, 1837, 1860, 1870, 1833, 1831, 1879/11, 1872/3, 1866, 1864, 1853/1 v k. ú. Velké Opatovice, (dále také „záměr“) dle dokumentace vypracované v září 2024, kterou zpracovala společnost K energo s.r.o., IČ: 27494683 vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „SY – Velké Opatovice, p. č. 1855 kNN“, p. č. 1808/1, 1809, 1807/15, 1810/1, 1807/1, 1871, 1853/18, 1872/1, 1879/9, 1879/10, 1880, 1883, 1885/6, 1885/5, 1853/3, 1853/2, 1841, 1837, 1860, 1870, 1833, 1831, 1879/11, 1872/3, 1866, 1864, 1853/1 v k. ú. Velké Opatovice“, je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za splnění následující podmínky:

Stavba bude realizovaná dle předložené projektové dokumentace „SY – Velké Opatovice, p. č. 1855 kNN“, kterou zpracovala společnost K energo s.r.o., IČ: 27494683.

II.

Věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody MěÚ Boskovice souhlasí, aby žadateli bylo **ve** smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992/Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „**zákona o ochraně přírody**“) povolen zásah do významného krajinného prvku lesa (dále jen „VKP“), **ke** kterému dojde realizací záměru „SY-Velké Opatovice, p.č. 1855 kNN“ na pozemcích p. č. **1808/1**, 1809, 1807/15, 1810/1, 1807/1, 1871, 1853/18, 1872/1, 1879/9, 1879/10, 1880, 1883, **1885/6**, 1885/5, 1853/3, 1853/2, 1841, 1837, 1860, 1870, 1833, 1831, 1879/11, 1872/3, 1866, 1864, **1853/1** v k. ú. Velké Opatovice za těchto podmínek:

1. Případné kácení dřevin na lesních pozemcích bude provedeno v součinnosti s **odborným** lesním hospodářem.
2. Dřeviny rostoucí v okolí stavby musí být v chráněny před poškozováním a ničením v **rozsahu** české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.
3. Přebytečný stavební materiál bude po dokončení stavby odvezen mimo dotčené území VKP.
4. Zásahy ve VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na **nezbytně** nutný rozsah. Pozemky dotčené stavebními úpravami budou uvedeny do původního stavu. Při realizaci stavby nesmí dojít k devastaci či trvalému poškození VKP.
5. Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, budou dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní biologicky odbouratelných olejů.

III.

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, (dále jen lesní zákon),

1. povoluje

podle § 13 odst. 1 lesního zákona, a v souladu se zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dočasné odnětí části pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) níže uvedených, z důvodu realizace stavby „Velké Opatovice, p. č. 1855 KNN - IV-12-2028814“.

Dočasné odnětí části pozemku určeného k plnění funkcí lesa na dobu jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí (Po dobu realizace – provádění stavby)

kat. území	č.p.	výměra m ²	dočasné odnětí v m ²
Velké Opatovice	1807/1	66 936	120
	1807/15	1 063	188
	1885/5	1 938	26
	1885/6	1 723	120

Výše zmíněné pozemky v k.ú. Velké Opatovice jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1001 pro obec Velké Opatovice, pro vlastníka: Město Velké Opatovice, Zámek 14, 67963 Velké Opatovice

- Dočasné odnětí částí pozemků určených k plnění funkcí lesa na dobu od 1.8.2025 do 31.7.2026 (Po dobu realizace – provádění stavby)

2. stanovuje

Investorovi: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, výši poplatku podle přílohy k lesnímu zákonu v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 lesního zákona:

Výše ročního poplatku za dočasné odnětí činí **443,- Kč** (slovy: čtyři sta čtyřicet tři korun českých).

Poplatek za dočasné odnětí se hradí Celnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Koliště 17, 601 44 Brno, na číslo účtu: 008758-17721621/0710, KS (konstantní symbol) 1149, VS (variabilní symbol) 24729035 (§ 18 odst. 1 lesního zákona).

Poplatek za dočasné odnětí se platí každoročně podle sazby stanovené pro první poplatek, a to vždy nejpozději do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá. V případě, že se odnětí uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, stanoví se poplatek ve výši jedné dvanáctiny roční částky poplatku za každý, i započatý měsíc.

Odůvodnění

I.

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí obdržel dne 12. 5. 2025 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k předmětnému záměru, podkladem pro vydání stanoviska byla předložena projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost K energo s.r.o., IČ: 27494683. Žádost neobsahovala veškeré náležitosti. Žádost byla doplněna 2. 7. 2025.

Záměrem je realizace nového kabelového vedení NN.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších (dále také „stavební zákon“) se namísto správních úkonů stanovených

jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

II.

Lesy jsou významnými krajinnými prvky dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Významné krajinné prvky (dále jen VKP) jsou chráněny před poškozením a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla **narušena** jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich **ekologicko-stabilizační funkce**. K **zásahům**, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo **ohrožení** či oslabení jeho **ekologicko-stabilizační funkce**, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, **opatřit** souhlas orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, **pozemkové úpravy**, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba **nerostů**.

Správní orgán neshledal důvody, které by bránily vydání souhlasu k zásahu do VKP dle ust. § 4 odst. 2 zákona. Účelem záměru je realizace nového kabelového vedení NN, která zasítuje nové lokality pro rekreaci. Trasa ve dvou úsecích vede přes lesní pozemky, přičemž kopíruje v těchto **místech** stávající lesní cesty. Předmětná stavba nebude mít charakter dlouhodobého negativního vlivu na životní prostředí. Výstavbou nového kabelového vedení NN nebude nenávratně poškozen nebo zničen les a porosty v okolí realizace záměru budou nadále plnit své funkce. Předmětný záměr bude realizován na okraji rozsáhlého lesního komplexu při chatové oblasti. Dojde k oslabení ekologicko – stabilizačních funkcí lesa. Oslabení stabilizačních funkcí VKP bude pouze velmi omezeného rozsahu v bezprostředním okolí realizace záměru a dočasného charakteru, a to po dobu realizace stavby, a po skončení stavebních prací lze při dodržení podmínek tohoto stanoviska očekávat postupné obnovení všech funkcí tohoto VKP. Stavba nebude představovat migrační překážku.

K omezení negativních dopadů předmětné stavby na VKP stanovil správní orgán podmínky, které jsou uvedeny ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Jako první byla stanovena podmínka, podle které bude případné kácení dřevin na lesních pozemcích provedeno v součinnosti s odborným lesním hospodářem.

Správní orgán dále požaduje dodržování české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061. Dodržování podmínek v citované normě zabezpečí ochránění dřevin rostoucích v okolí stavby před jejich poškozováním a ničením, které by způsobilo jejich bezprostřední či následné odumření. V uvedené normě je mimo jiné stanoveno, že se v kořenovém prostoru nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s **použitím** odsávací techniky. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromů (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m.

Správní orgán shledal také za účelné stanovit, aby přebytečný stavební materiál byl po **dokončení** odvezen mimo území VKP a pozemky dotčené stavbou byly uvedeny do původního stavu, **neboť** se jedná o území, které je chráněno před poškozováním, ničením a má se využívat pouze tak, **aby** nebyla narušena jeho obnova či nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Zásahy ve VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytně nutný rozsah.

V rámci stavebních prací budou použité mechanizační prostředky v dobrém technickém **stavu**, budou dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při použití **strojů** s hydraulikou musí být použito náplní biologicky odbouratelných olejů.

Nad rámec orgán ochrany přírody upozorňuje, že dle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody **fyzické** a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských a lesnických prací, při plánování, **provádění** a užívání staveb, provádění terénních úprav, činnosti prováděné hornickým způsobem, ve vodním hospodářství, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, včetně narušení **migračních** tras živočichů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, posoudil předloženou žádost a na základě všech zjištěných skutečností a shromážděných podkladů zvážil a vyhodnotil rizika předmětného záměru ve vztahu k zájmům ochrany přírody a krajiny a dospěl k závěru, že **předmětný** zásah ve VKP je za splnění stanovených závazných podmínek možný a vyslovil k němu souhlas.

III.

Žádost o jednotné enviromentální stanovisko pro záměr „Velké Opatovice, p. č. 1855 KNN - IV-12-2028814“, o dočasné odnětí části pozemků určených k plnění funkcí lesa v k.ú. Velké Opatovice obsahovala všechny nezbytné náležitosti pro vydání souhlasu. Výměra dočasného odnětí je 0,0454 ha. Důvodem žádosti o odnětí PUPFL je kabelové vedení.

Žádost byla doložena všemi předepsanými náležitostmi podle ustanovení § 1 vyhl. č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a **podrobnostech** a ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Při posouzení vlivu a dopadu na zájmy chráněné lesním zákonem z pohledu zájmu státu bylo zjištěno, že se jedná o odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa, bez vážného škodlivého dopadu na lesní hospodářství při dodržení stanovených podmínek ve výroku tohoto JES. **Rozsah** dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa byl povolen v nezbytně nutném rozsahu.

Žádosti o JES k dočasnému odnětí PUPFL bylo vyhověno, odvody orgánem státní správy lesů byly **předepsány**, jak ukládá lesní zákon, ust. § 17.

Výpočet výše poplatku za dočasné odnětí za 1 ha byl stanoven podle vzorce:

$$\text{OLP} = \text{PP} \cdot \text{CD} \cdot f \quad (\text{Kč/ha}) \qquad 6,3 \times 1106 \times 1,4 = 9\,755,- \text{ Kč/ha}$$

OLP - poplatek za odnětí lesních pozemků

PP - průměrná roční potenciální produkce lesů ČR v m³.ha⁻¹.....6,3 m³/ha

CD - průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč za m³ pro rok 2025.....1106,- Kč

f - faktor ekologické váhy lesa.....1,4

Výpočet poplatku za dočasné odnětí skutečné plochy činí:

$$9\,755 \times 0,0454 = \mathbf{443,- \text{ Kč}}$$

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas se zásahem do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody

- odnětí pozemků z PUPFL - § 16 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

Záměr, který byl žadatelem předložen, nepodléhá vydání žádného jiného opatření podle právních předpisů na úseku životního prostředí, které by bylo nahrazováno vydáním jednotného environmentálního stanoviska.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v elektronickém podpisu.

Bc. Ing. Leona Fialová
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Obdrží:

K energo s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun – Žichlínské Předměstí

Miloš Honl
Semanín 180
560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM-14533/2025/5203/Ku

VYŘIZUJE
Kubová Lucie
+420 541 637 528
kubova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
14.4. 2025

Velké Opatovice, p. č. 1855 kNN – IV-12-2028814

(k.ú. Velké Opatovice; ORP Boskovice; kraj Jihomoravský; ČHP 4-10-02-0920-0-00)

Charakteristika akce:

Byla nám předložena žádost o vyjádření ke stavbě: Velké Opatovice, p. č. 1855 kNN – IV-12-2028814

Investor: ČEZ Distribuce a.s.

Žadatel: p. Miloš Honl

Předmětem řešení této stavby je realizace nového kabelového vedení NN. Stavba se napojuje novým kabelovým vedením NN na stávající trafostanici na parc.č. 1808/2. Kabelová trasa NN je vedena po obecních a soukromých parcelách tak, aby byla zajišťována lokalita pro rekreaci.

Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod MOV_0380 Jevíčka od toku Úsobrný potok po ústí do toku Třebůvka.

Stavbou nedojde k dotčení toků ani majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p. jako správce povodí následující

stanovisko:

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozornění:

- Trafostanice bude vždy zabezpečena tak, aby případné havarijní úniky oleje z transformátoru byly zachytávány v objektu trafostanice bez možných úniků do okolního prostředí.
- Případné úniky oleje musí být likvidovány organizací, která má k této činnosti oprávnění.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí



Miloš Honl
Semanín 180
560 02 Česká Třebová

Vaše zn. /ze dne
- /01.04.2025

Naše číslo jednací
SZ SBS 15615/2025/2
SBS 15852/2025

Vyřizuje/tel.
Ing. Příkazská/036

V Brně dne
02.04.2025

Vyjádření ke stavbě „Podzemní vedení NN Velké Opatovice kNN – IV-12-2028814“ na p.č. 1808/1, 1809, 1807/15, 1810/1, 1807/1, 1871, 1853/18, 1872/1, 1879/9, 1879/10, 1880, 1883, 1885/6, 1885/5, 1853/3, 1853/2, 1841, 1837, 1860, 1870, 1833, 1831, 1879/11, 1872/3, 1866, 1864, 1853/1 v k.ú. Velké Opatovice

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, jako věcně příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. j) zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“) a jako místně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), sděluje k žádosti o vyjádření ke stavbě:

„Podzemní vedení NN Velké Opatovice kNN – IV-12-2028814“ na p.č. 1808/1, 1809, 1807/15, 1810/1, 1807/1, 1871, 1853/18, 1872/1, 1879/9, 1879/10, 1880, 1883, 1885/6, 1885/5, 1853/3, 1853/2, 1841, 1837, 1860, 1870, 1833, 1831, 1879/11, 1872/3, 1866, 1864, 1853/1 v k.ú. Velké Opatovice

Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem, v souladu s ustanovením § 29 odst. 5 horního zákona a dle předložené dokumentace není v předmětném území dobývací prostor evidován.

Stavba se nachází v chráněném ložiskovém území (dále jen „CHLÚ“) §19 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon a to:

- **CHLÚ Bělá u Jevíčka, číslo CHLÚ 14470000, surovina jíl, jíl žáruvzdorné na ostřívo**

Na pozemku parc. č. 1807/1 v k.ú. Velké Opatovice se nachází CHLÚ, ale samotná hranice tohoto území nebude dotčena, dle uvedené dokumentace. Jedná se o podzemní připojení NN pro zastavěnou oblast a s přihlédnutím k výše uvedeným okolnostem nestanovuje zdejší úřad žádné podmínky.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského nemá k umístění předmětné stavby žádné připomínky.

S hornickým pozdravem

„Zdař Bůh“

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Renáta Příkazská
Organizace:	Český báňský úřad
Sériové č. cert.:	23696255
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	02.04.2025 09:17:35
Důvod:	Žádost
Místo:	Obvodní báňský úřad v Brně

Ing. Renáta Příkazská
obvodní báňský inspektor
Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

NAŠE ZNAČKA
0102286642VYŘÍZENO DNE
17.02.2025

Sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Velké Opatovice, p. č. 1855 kNN- IV-12-2028814

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0102286642 ze dne 17.02.2025 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že sdělení nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro řízení pro povolení stavby, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 17.08.2025 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť		střet	

Stanice	střet
---------	-------

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje telekomunikační zařízení typu:

	telekomunikační zařízení
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), telekomunikační zařízení a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, telekomunikačního zařízení (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, telekomunikačních zařízení nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat přes Distribuční portál na www.cezdistribuce.cz/dip nebo online formulář na www.cezdistribuce.cz/vytyceni-zarizeni o tzv.

vytyčení trasy podzemního zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení související s telekomunikačním zařízením nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako **poruchu** na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo telekomunikačních vedení, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo telekomunikačního zařízení, je nutné požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo telekomunikačního zařízení včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, telekomunikační zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 1 a 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí:

- 1 metr po obou stranách krajního energetického kabelu
- nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu
- 0,5 metru po obou stranách krajního telekomunikačního kabelu

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, rozhodnutím příslušného správního orgánu, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu udělenými jiným subjektem.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 1 a 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u telekomunikačního zařízení 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a telekomunikačního zařízení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty a zařízení v ochranných pásmech nadzemních vedení velmi vysokého a vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., resp. nařízení vlády č. 194/2022 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- 9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
- 10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 1 a 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.


V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je **zakázáno** bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, **které** by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při **provádění** veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v **bezprostřední blízkosti** zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné **vzdálenosti** inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Platí pouze se sdělením číslo 0102286642.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

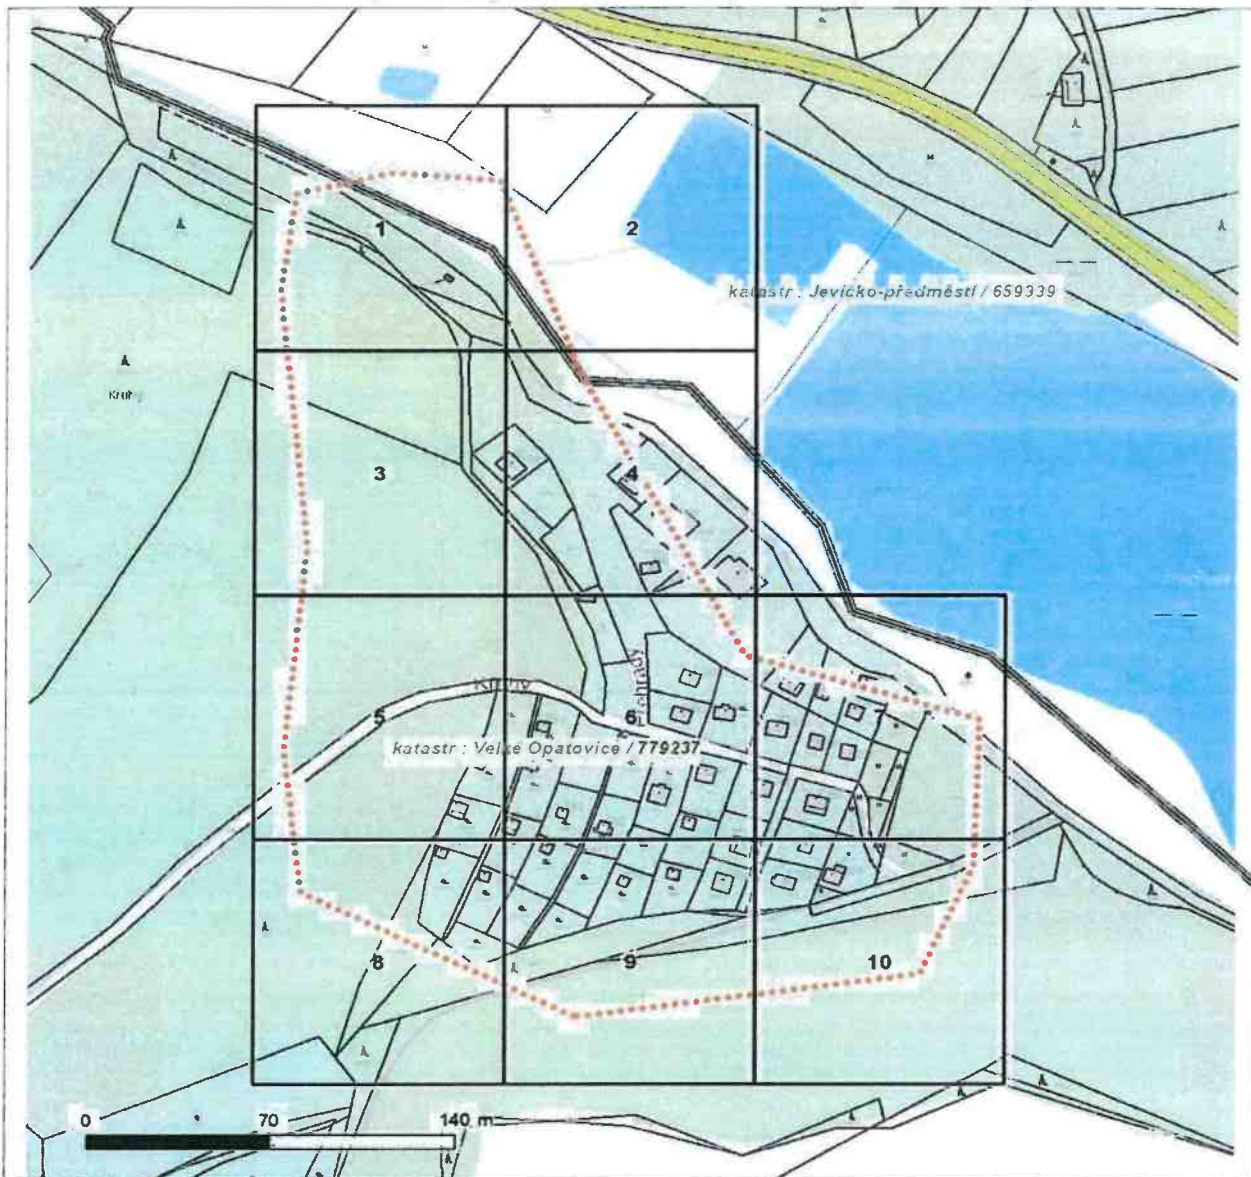


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA		
— Podzemní vedení NN do 1 kV	 Stanice do 52 kV - stožárová	 Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- - - Nadzemní vedení NN do 1 kV	 Stanice do 52 kV - zděná	 Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
— Podzemní vedení VN do 35 kV	 Transformovna (nad 52 kV)	 HDPE trubka
— Nadzemní vedení VN do 35 kV	 Probíhající investice ČEZ Distribuce	 Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
— Podzemní vedení VVN 110 kV	 Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě	 Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
— Nadzemní vedení VVN 110 kV	 Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě	 Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV
— NN přívod odběratele	 Hranice katastrálního území	 Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV
— Zařízení technické infrastruktury		
— Cizí energetické vedení		
— Zájmové území		

Platí pouze se sdělením číslo 0102286642.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

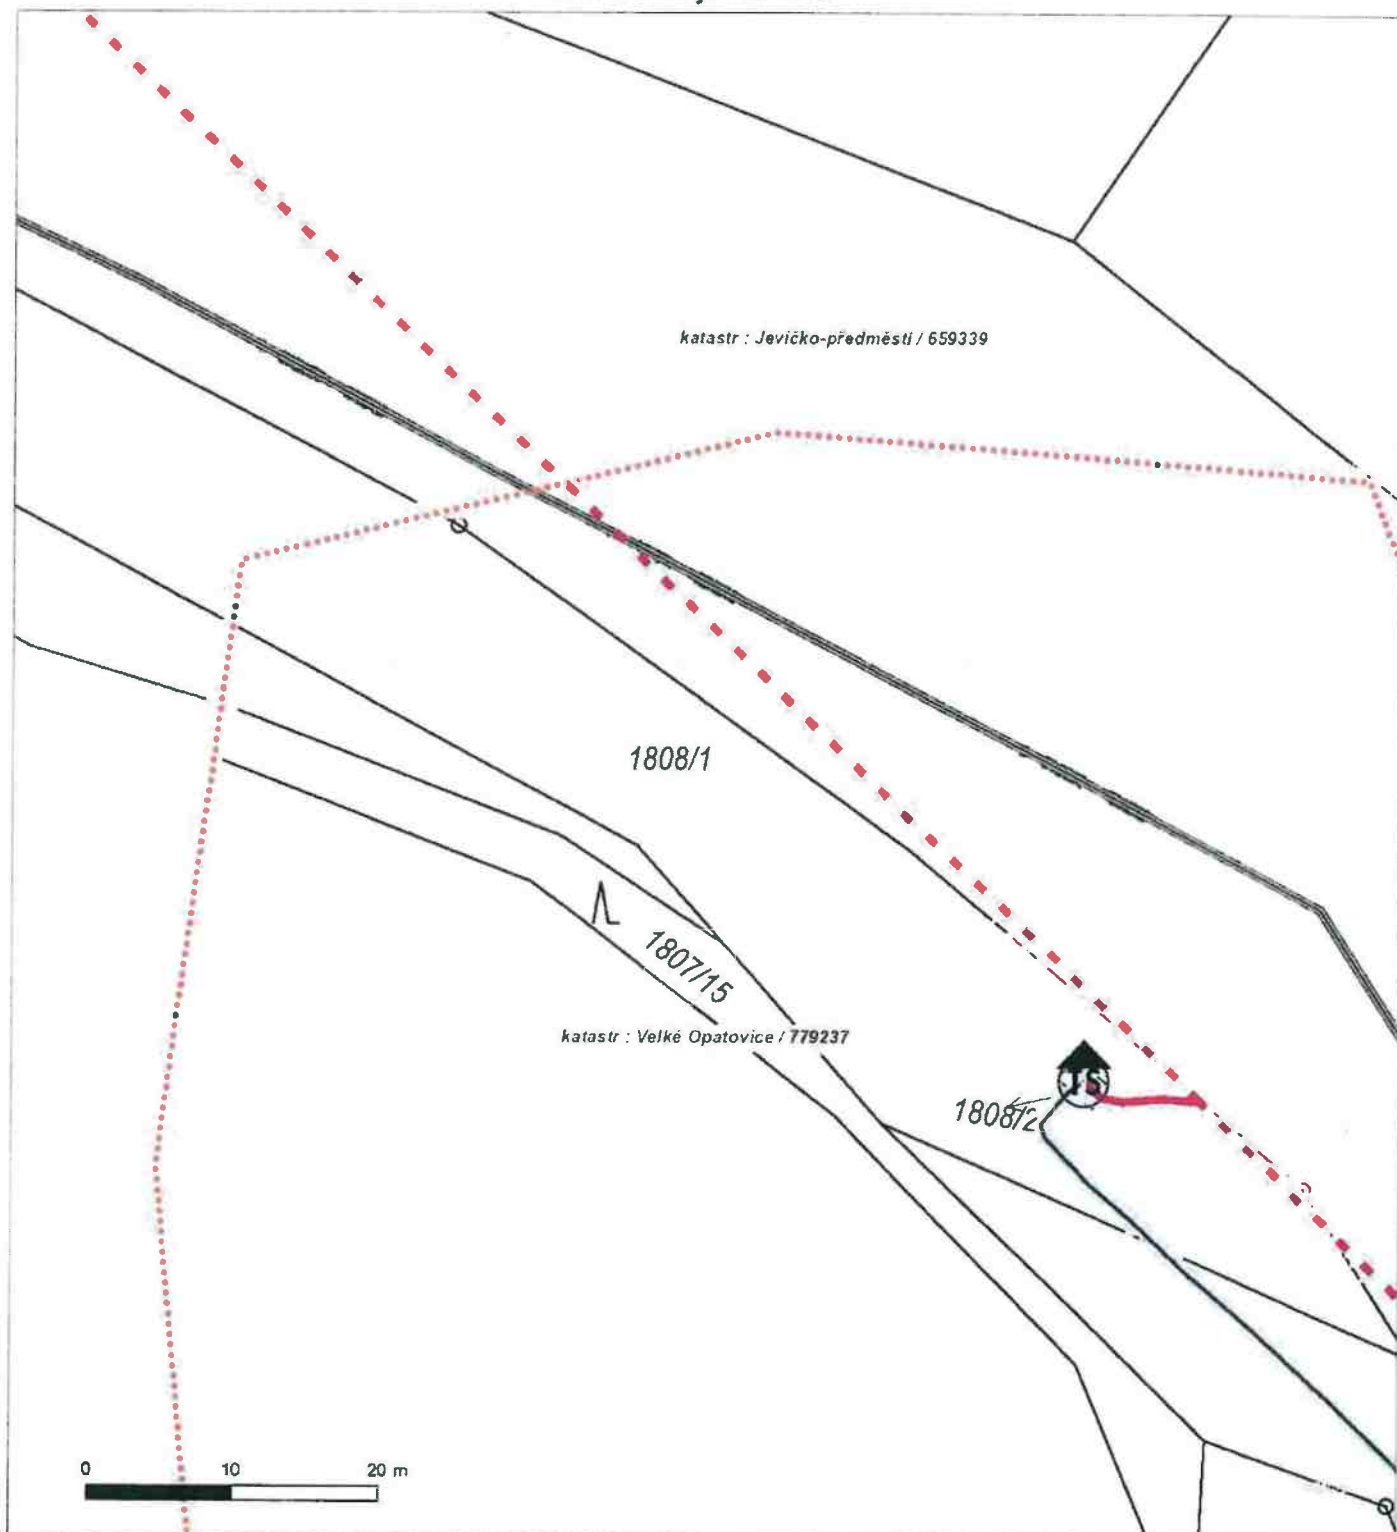


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102286642.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

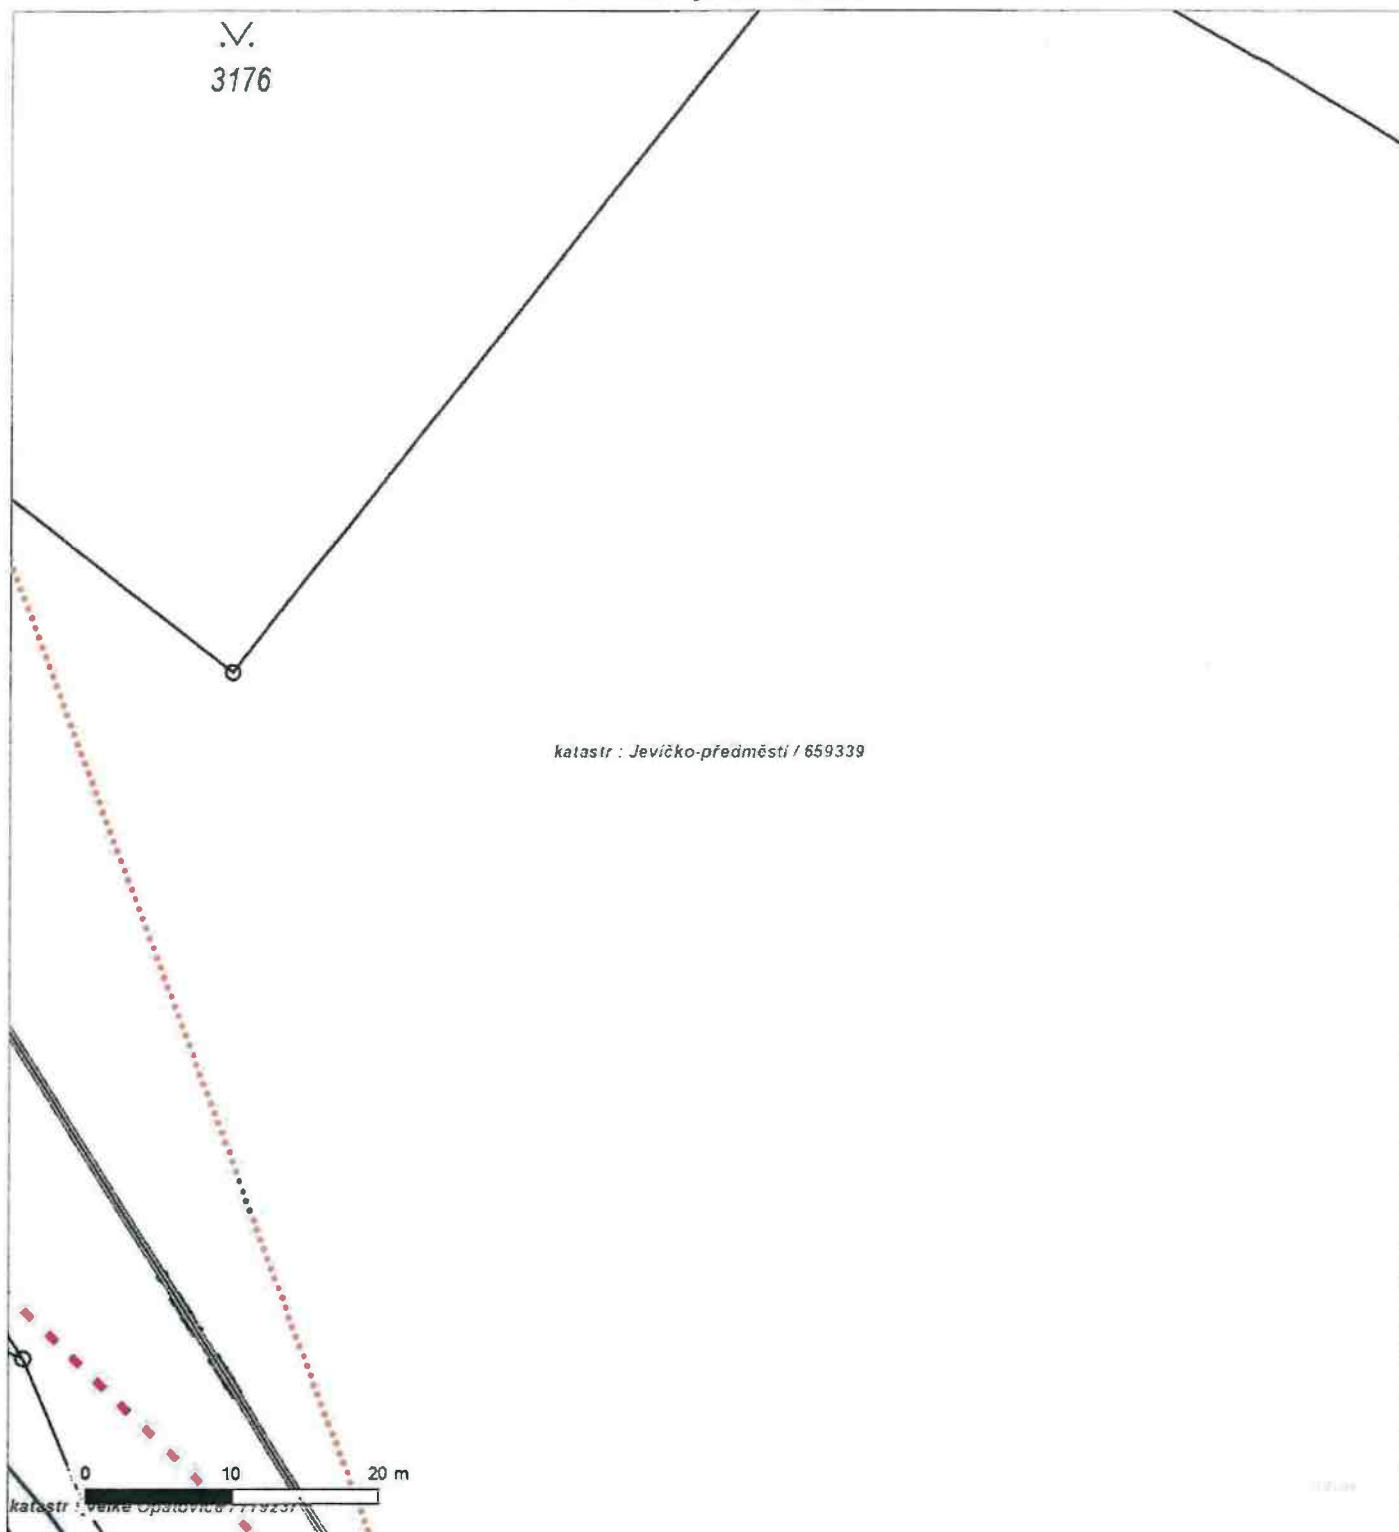


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102286642.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

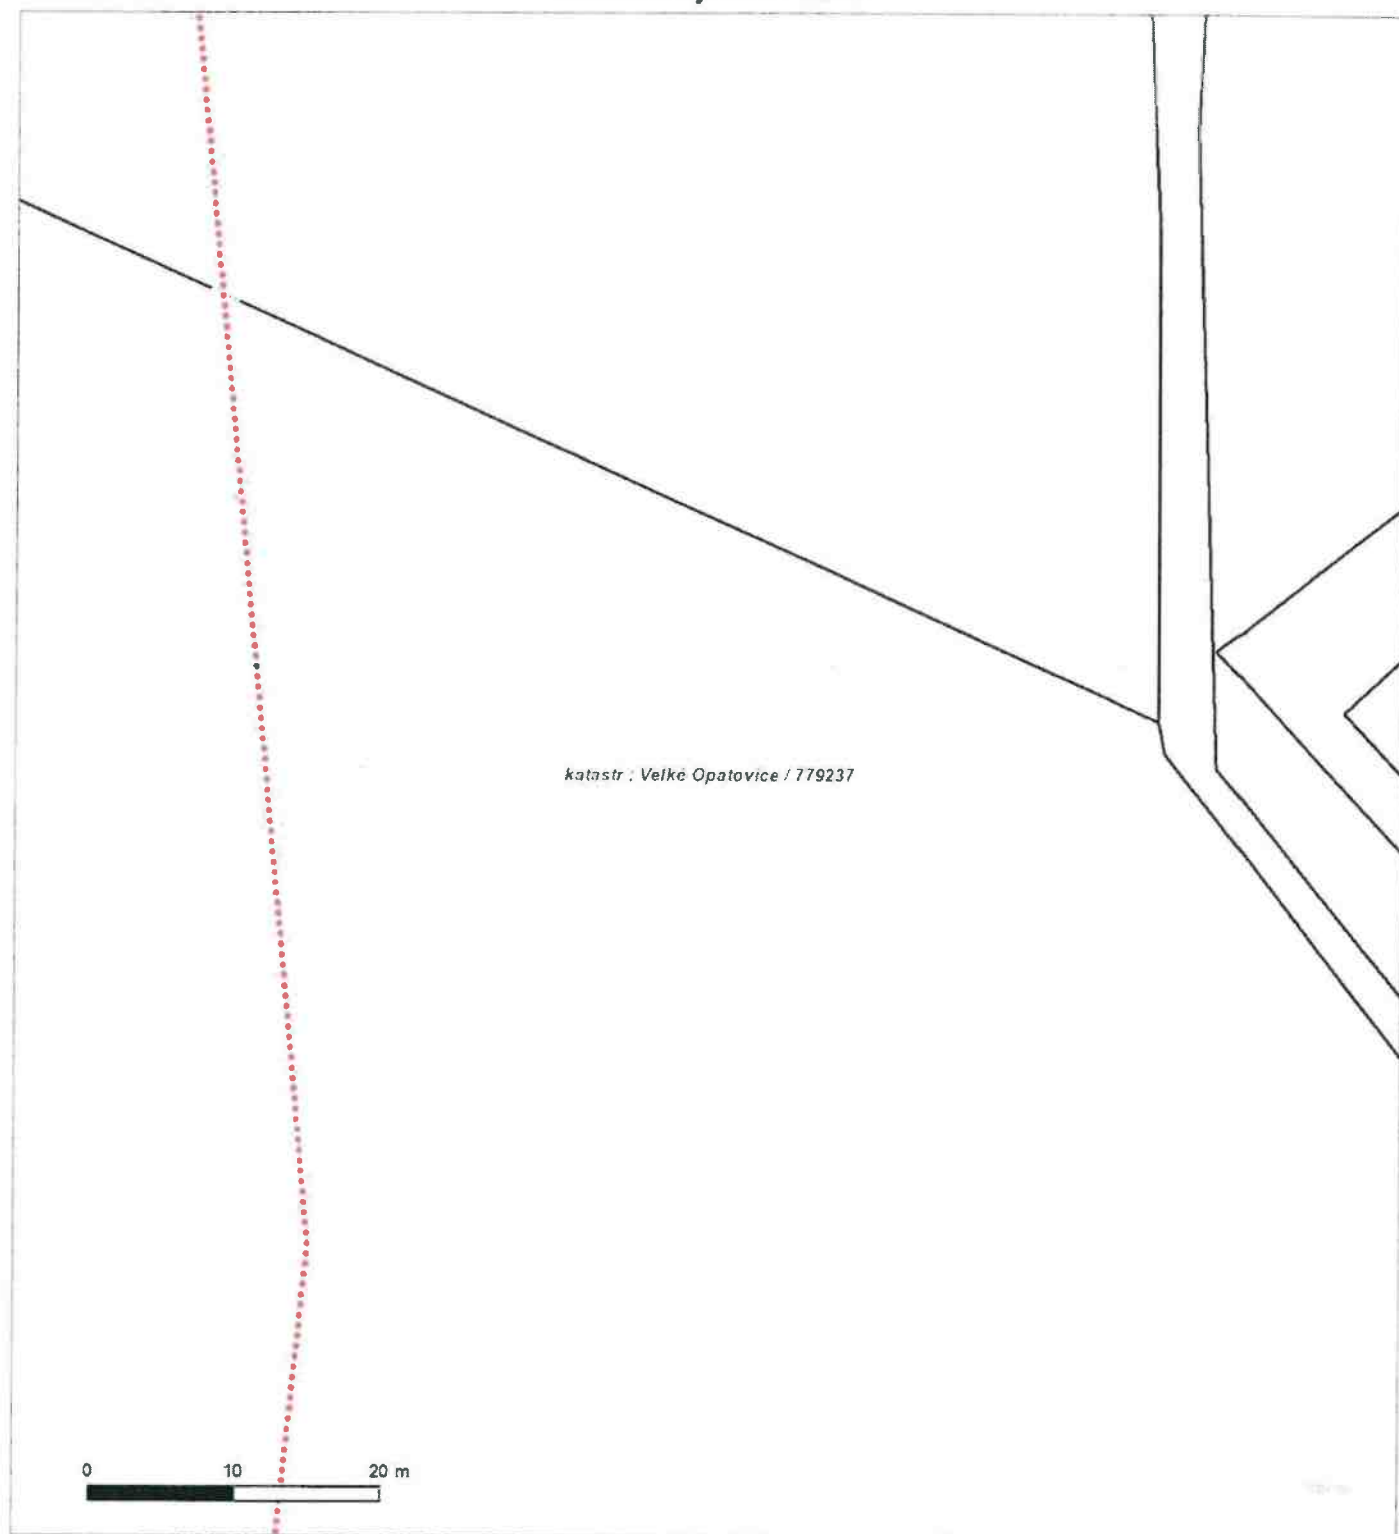


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102286642.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

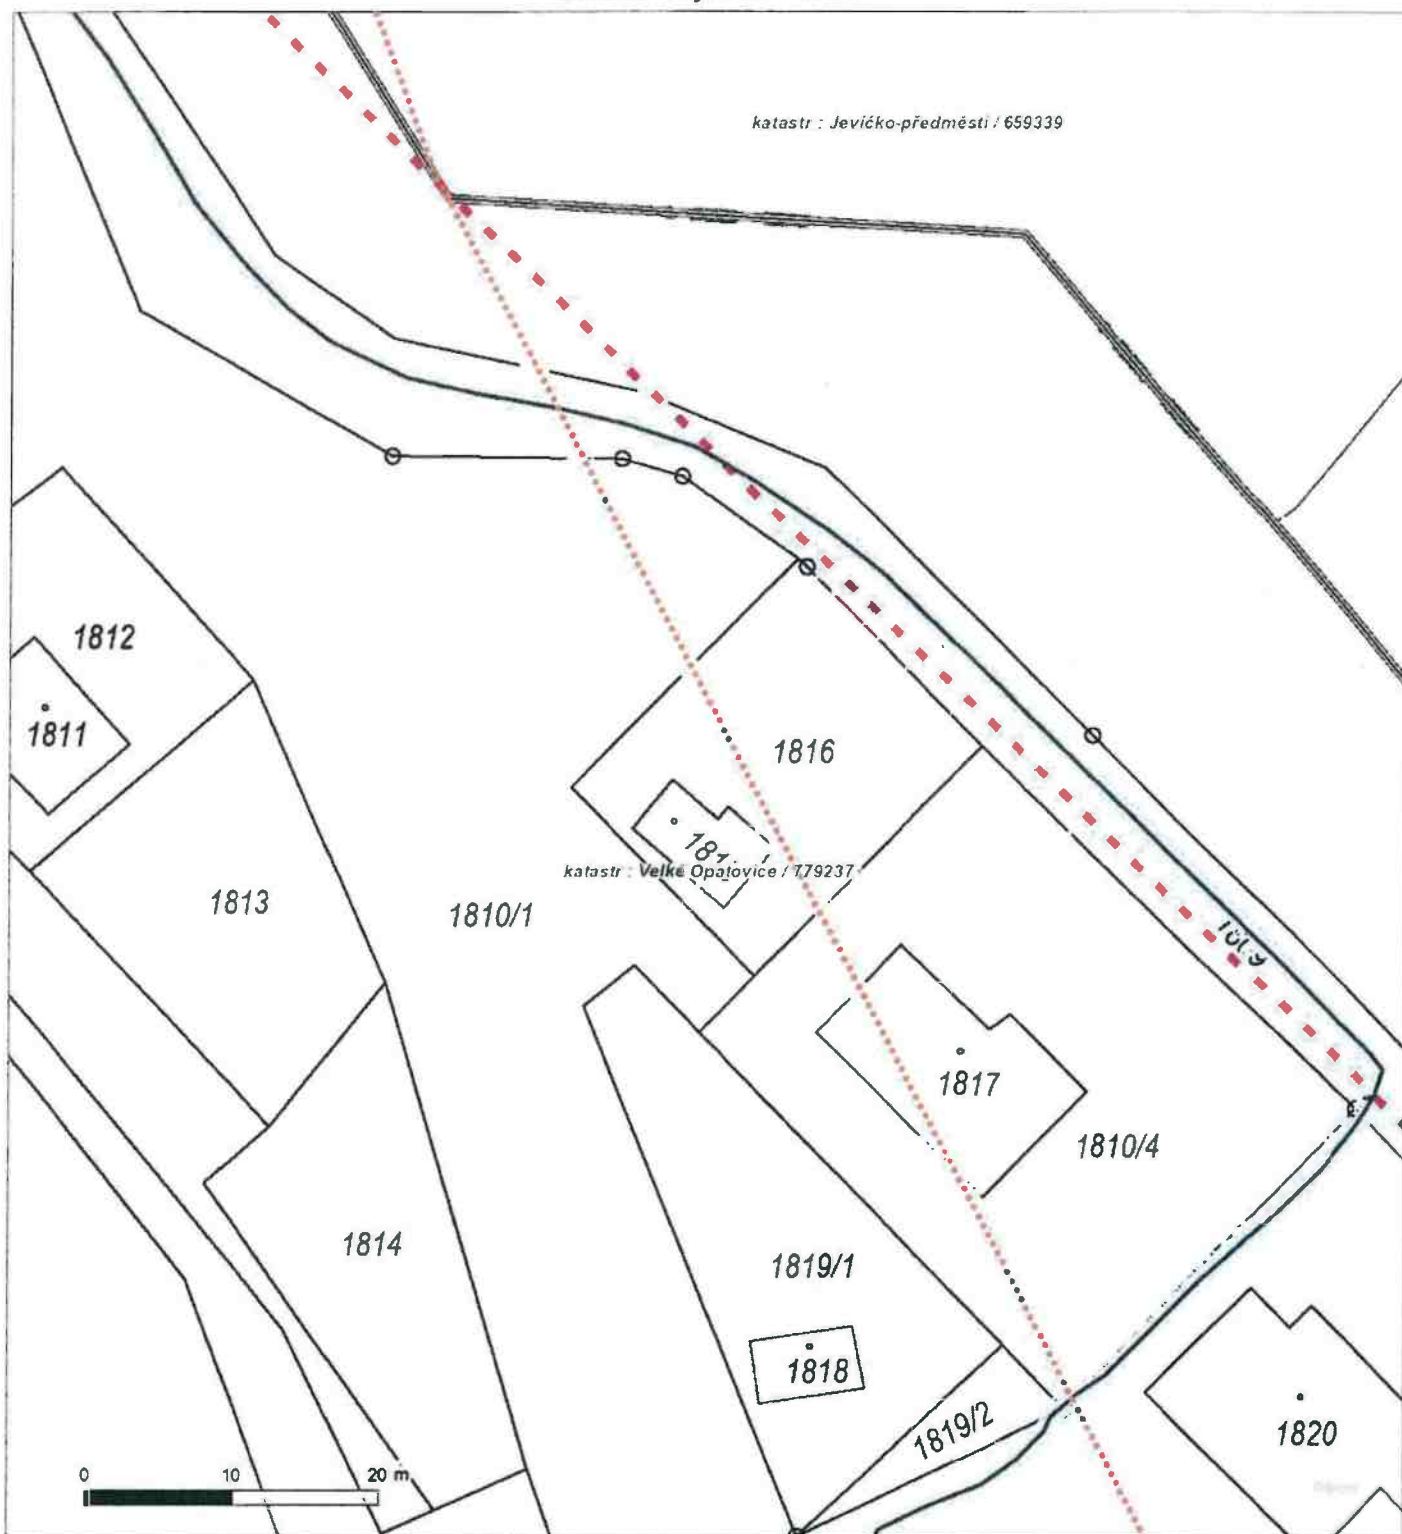


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102286642.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

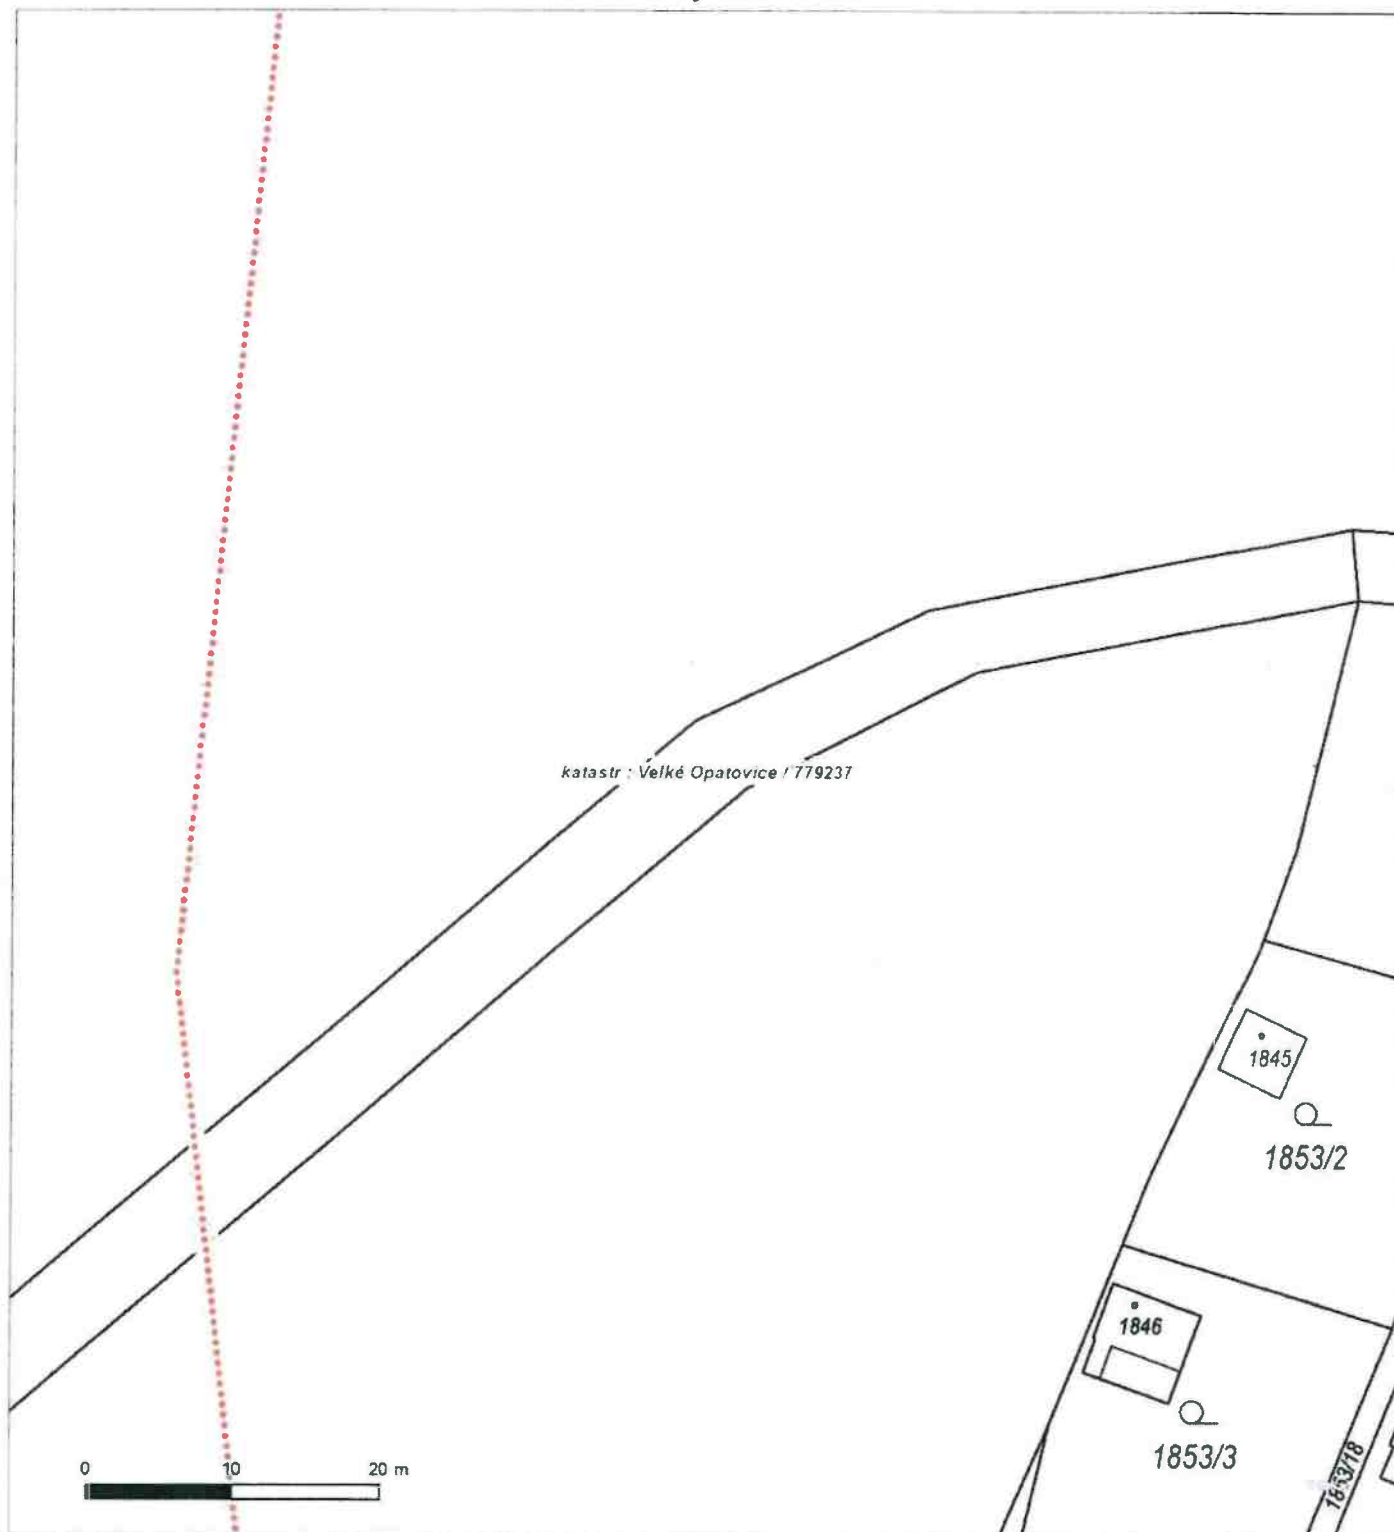

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102286642.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102286642.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

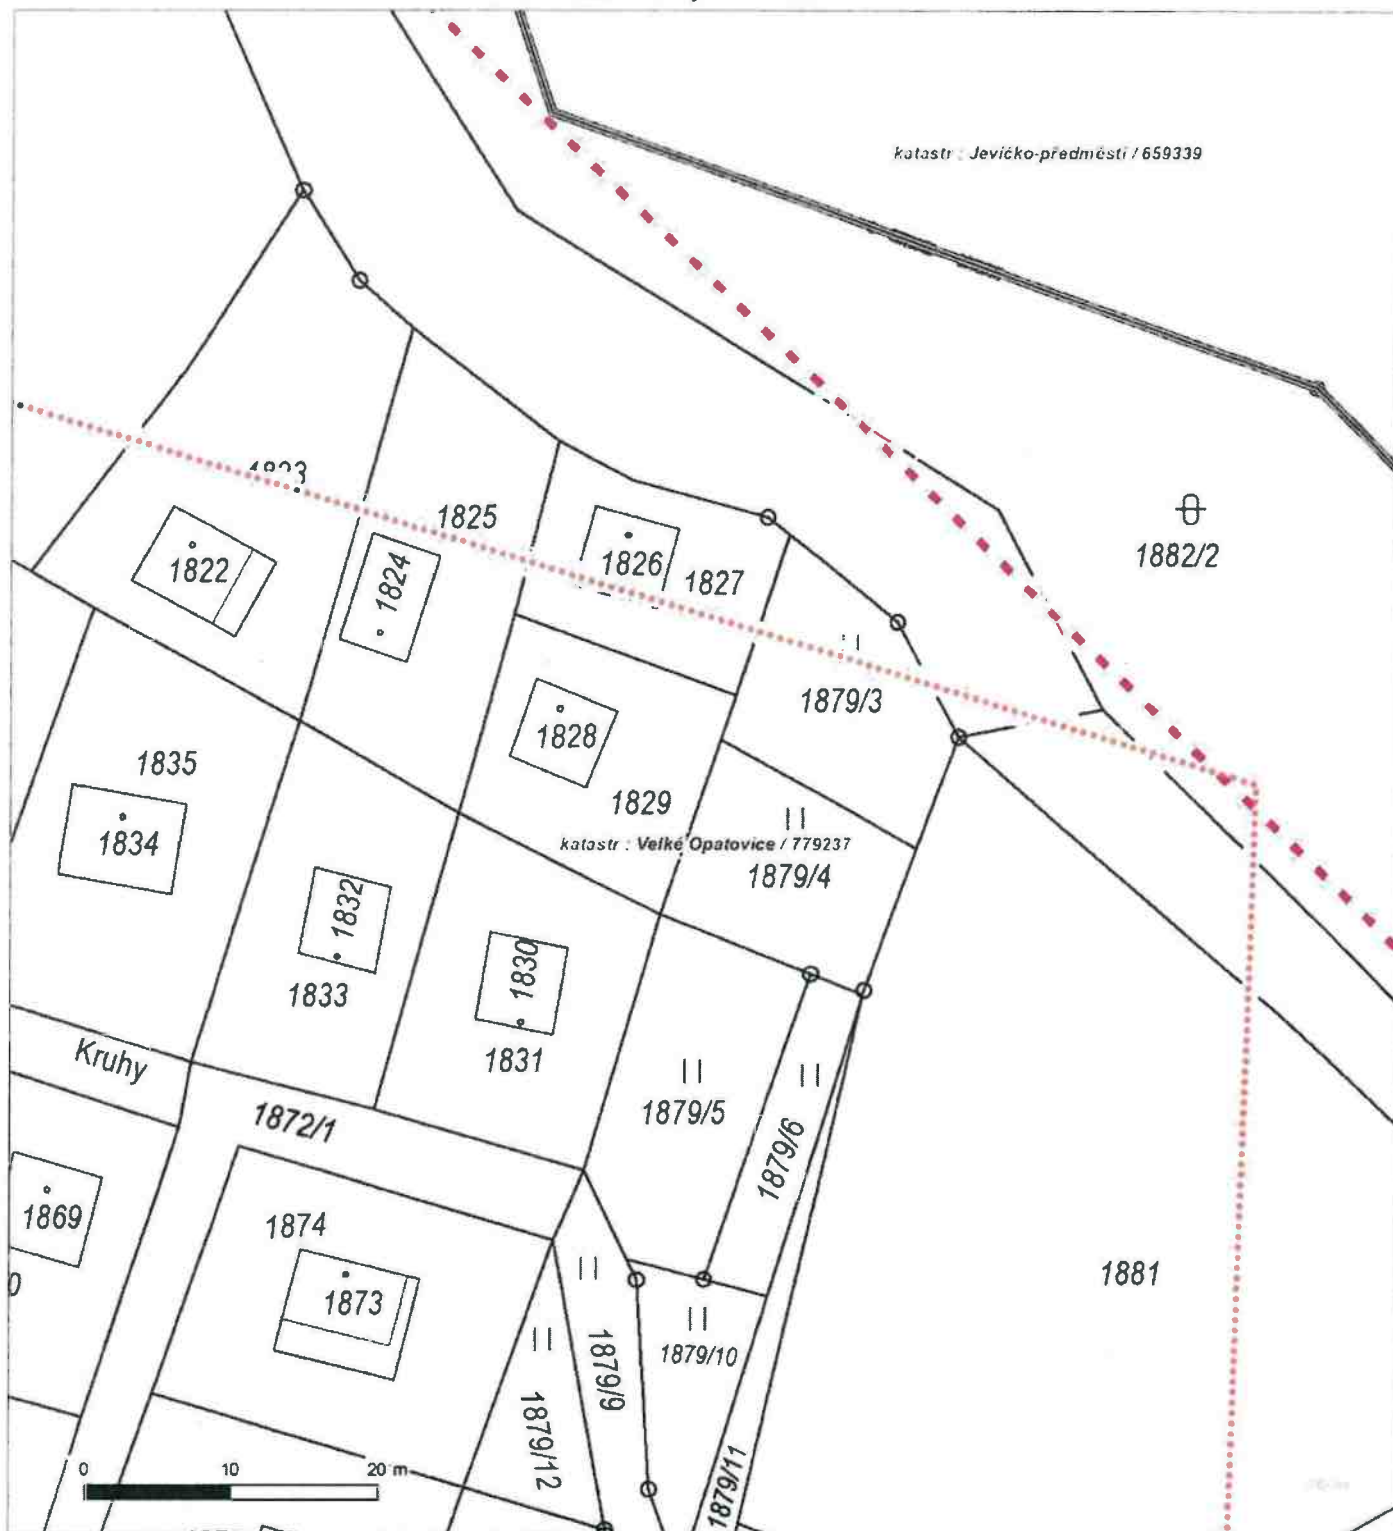


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102286642.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

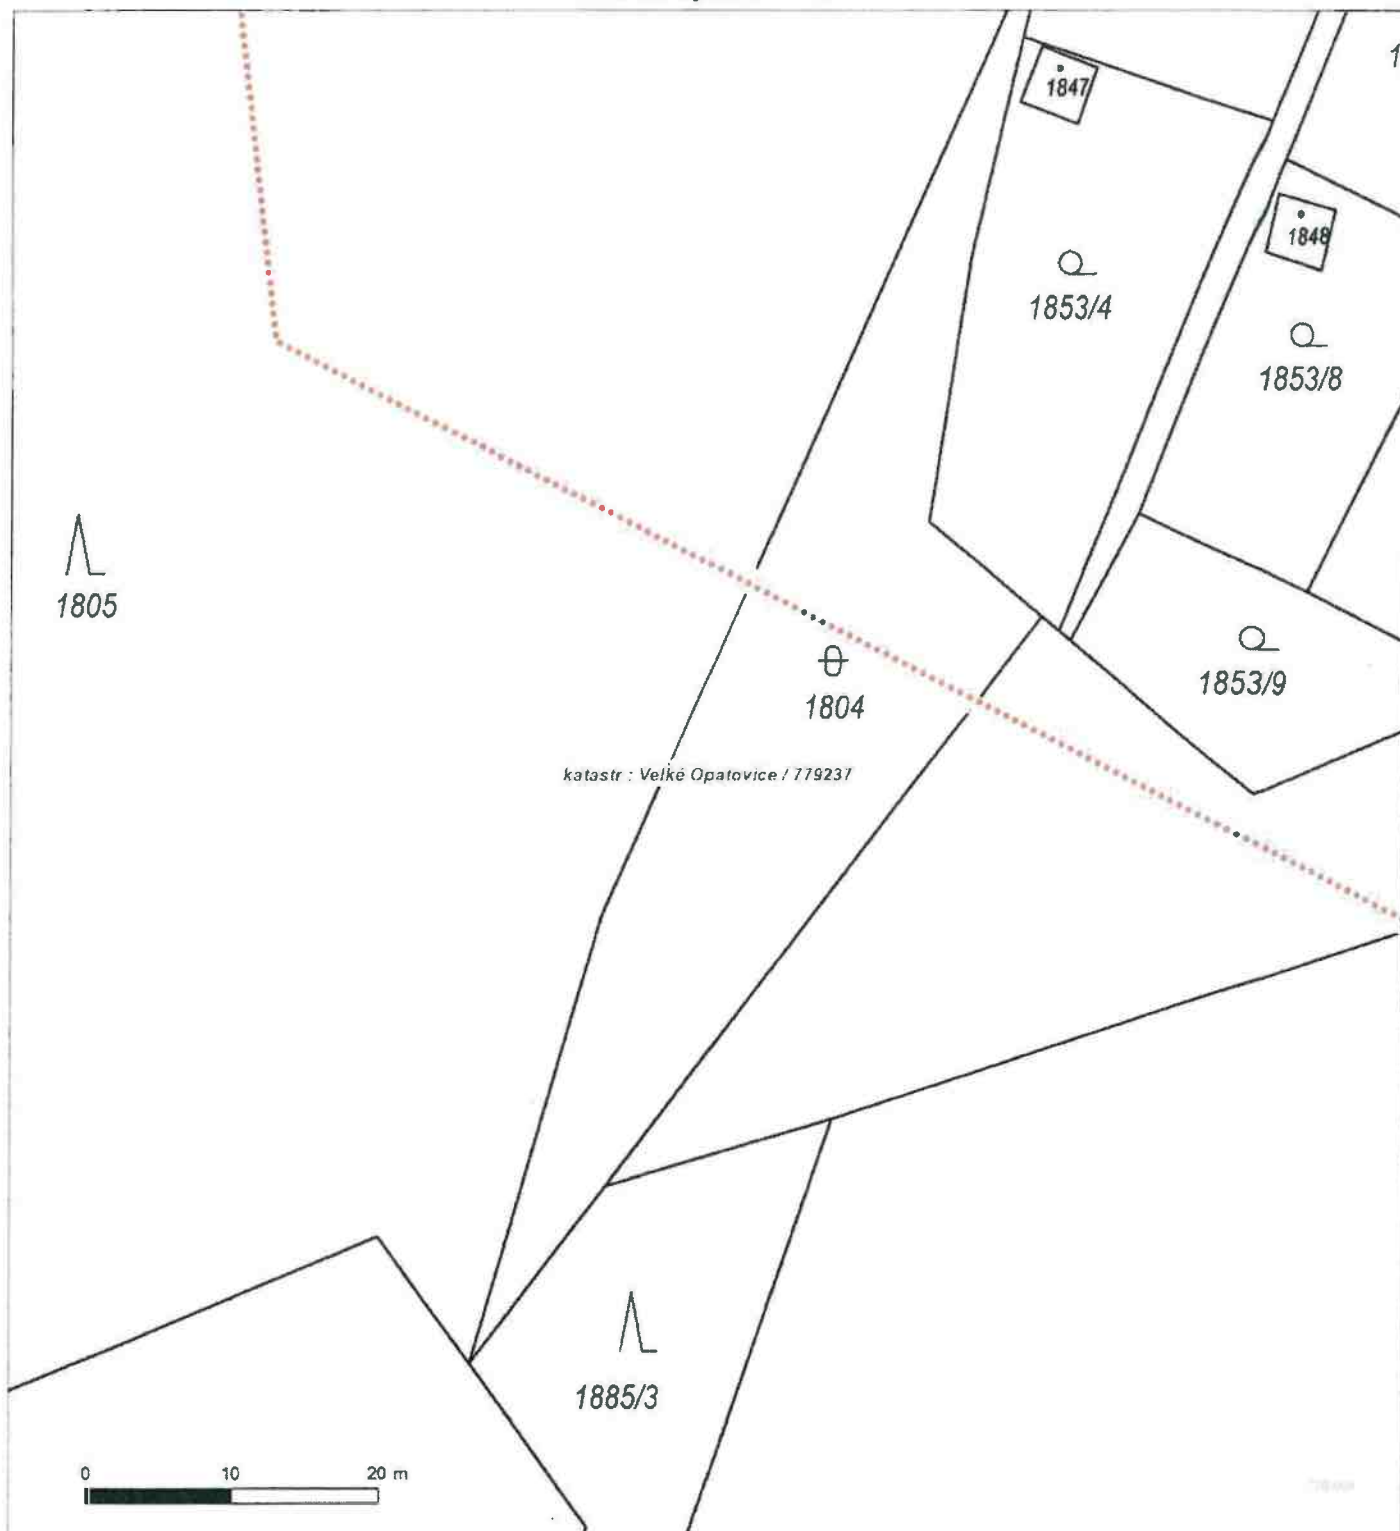


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102286642.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

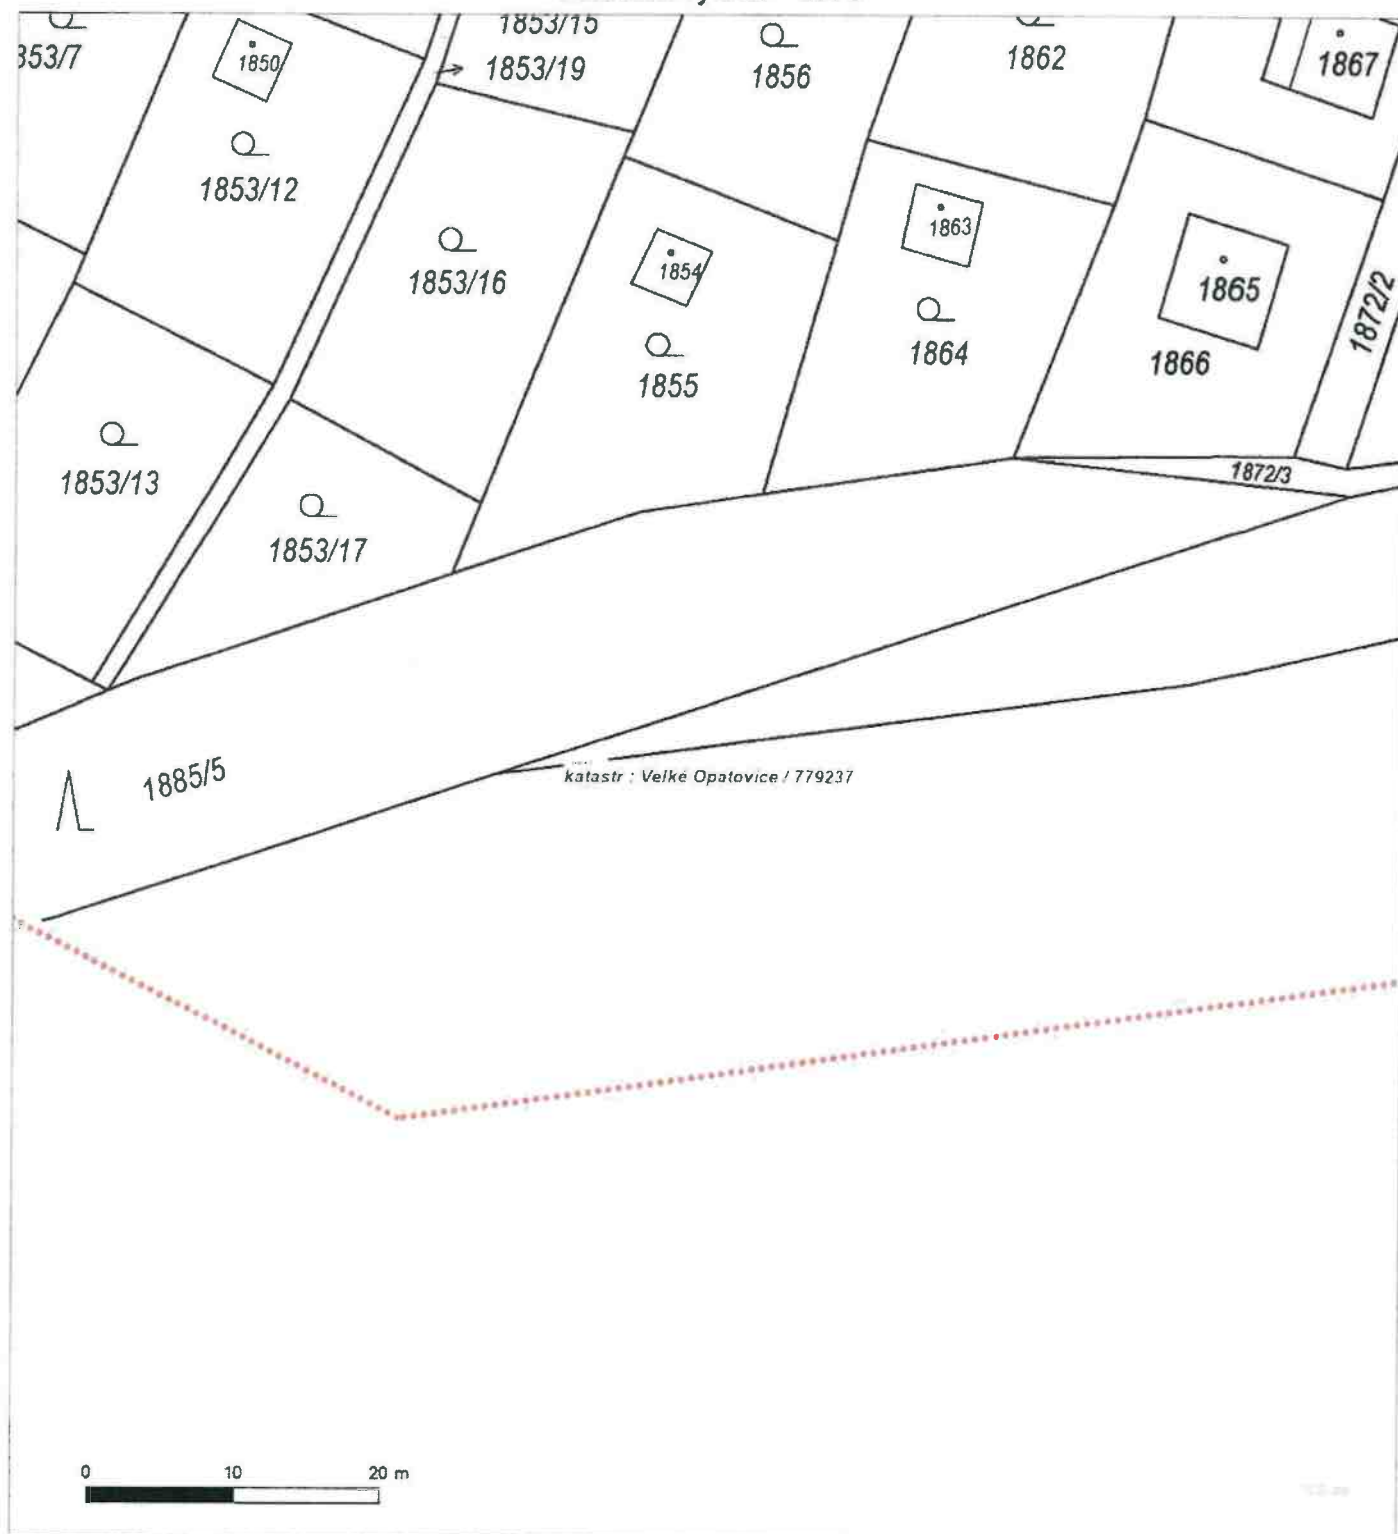


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102286642.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

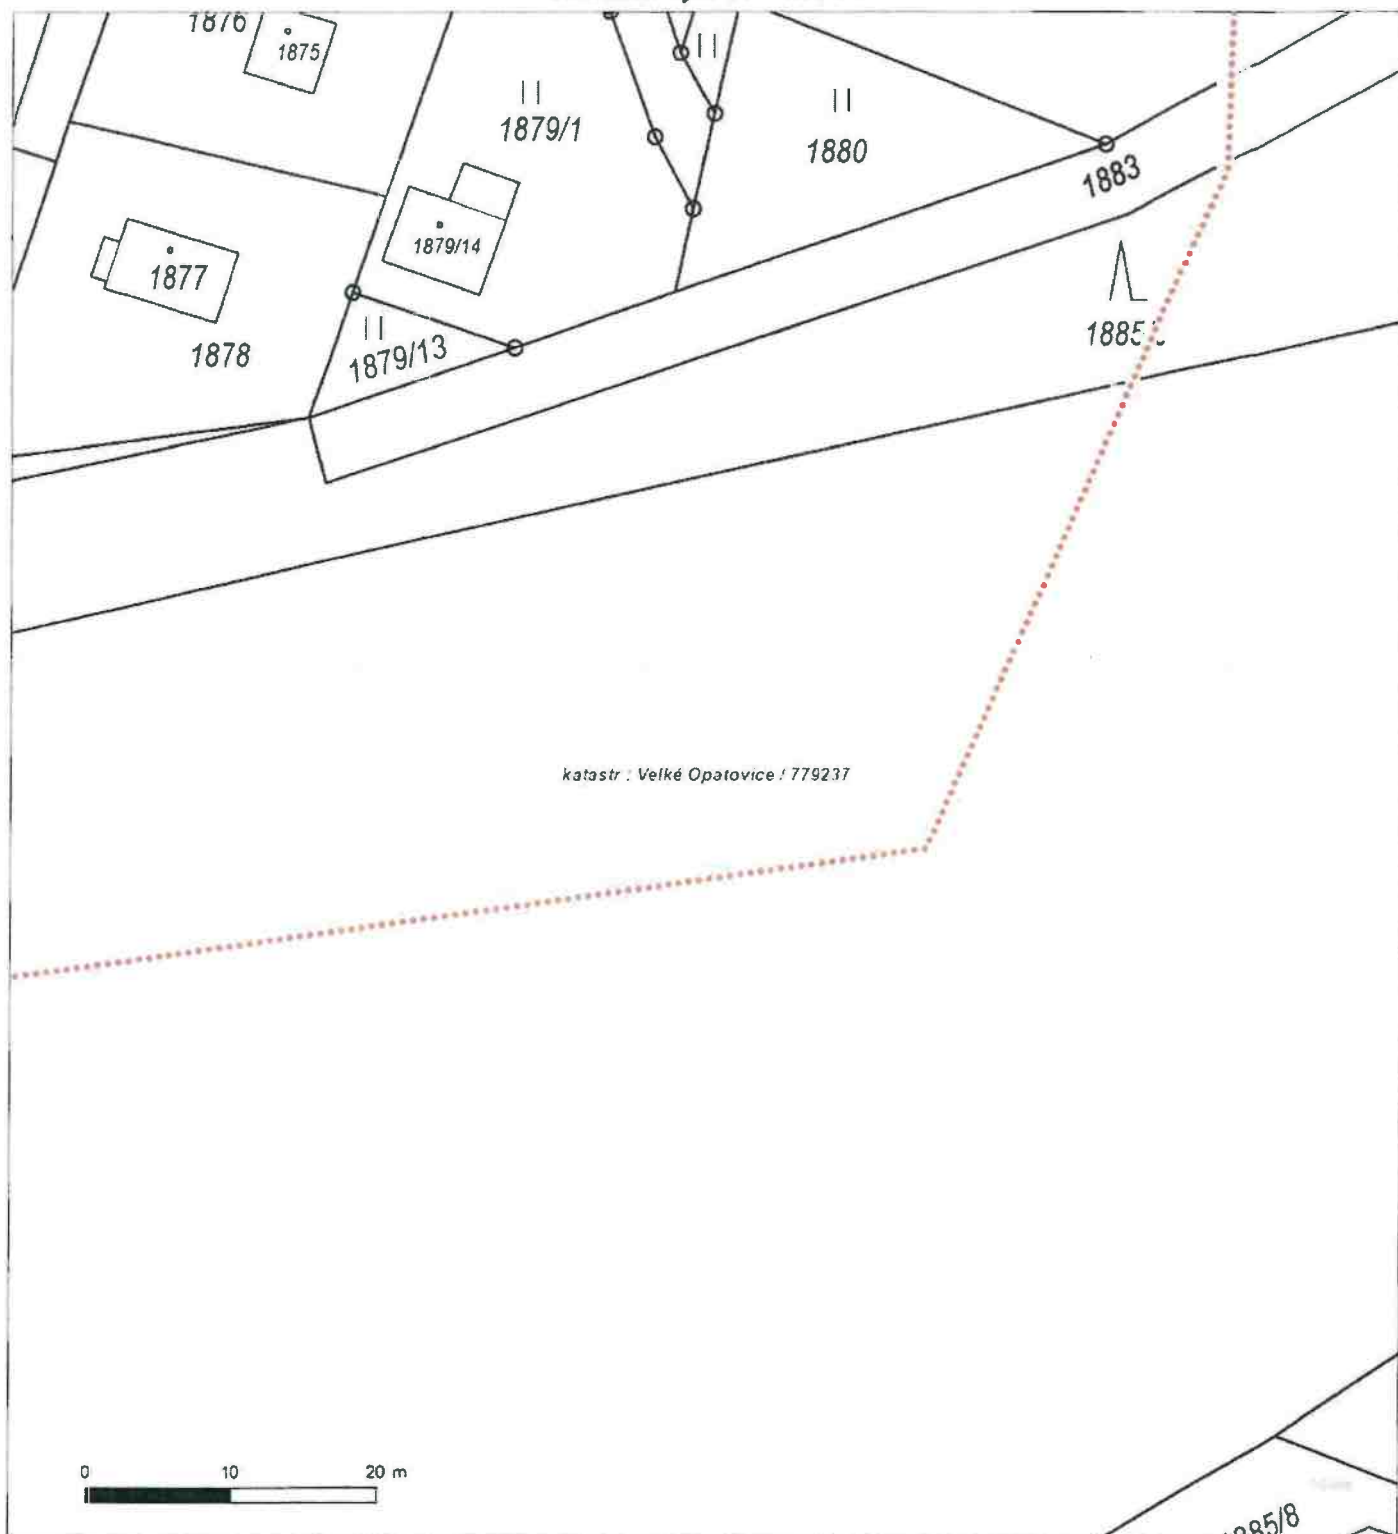

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



MĚSTO VELKÉ OPATOVICE

Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice

VAŠE ZN.:

ZE DNE: 27.03.2025



MEVOX004R3ZR

ČÍSLO JEDNACÍ: MVO 695/2025

SPIS.ZN.:

Miloš Honl

Semanín 180

VYŘIZUJE: Bc. Miroslav Hartl

TELEFON: 515 554 474

E-MAIL: tajemnik@velkeopatovice.cz

Česká Třebová 2

56002

DATUM: 25.04.2025

Vážený pane Honle,

Rada města Velké Opatovice dne 14.04.2025 projednala Vaše žádosti týkající se stavby Velké Opatovice, p.č. 1855 kNN – IV-12-2028814 a **souhlasí s umístěním této stavby v blízkosti do 30-ti m od lesního pozemku a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2028814/SOSB VB/1.**

Zároveň Vás informuji, že v dotčeném území stavby se **nenachází inženýrské sítě**, které by provozovalo město Velké Opatovice.

Přílohou zasílám:

Souhlas s trasou do 30-ti m od lesního pozemku

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2028814/SOSB VB/1

S pozdravem

Město
VELKÉ OPATOVICE
679 63

Bc. Miroslav Hartl
tajemník

Žádost ze dne: 12.05.2025
Číslo jednací: VASBO-11545/2025-Bg
Vyřizuje: Ing. Ida Antonie Bogáňová
Tel.: +420 516 427 223
Email: ida.antonie.boganova@vodarenska.cz
Datum: 12.05.2025

Žadatel:

GTT a.s.
Miloš Honl
Pobřežní 95/74
186 00 Praha

Vyjádření pro řízení o povolení záměru - povolení záměru § 195 a § 197

Stavba (projekt): **Velké Opatovice, p. č. 1855 KNN - IV-12-2028814**
Územní lokalizace: k.ú. Velké Opatovice, parc. č. 1808/1
Stavebník: Miloš Honl, ČEZ Distribuce a. s., Teplická, 405 05 Děčín
Projektant: Miloš Honl, GTT a. s., Semanín 180, 560 02 Česká Třebová

Popis stavby:
Nové kabelové vedení NN.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

K předložené projektové dokumentaci, za níž v rozsahu dle ustanovení § 162 zákona č. 283/2021 Sb. odpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

1. Stanovisko k povolení záměru:

S výše uvedenou stavbou souhlasíme.

2. Podmínky pro realizaci záměru:

V rámci stavby nedojde k dotčení námi provozovaných inženýrských sítí (IS) ani přípojek. V zájmovém území se nenachází stávající zařízení v provozování VAS.

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.



Digitálně podepsal
Ing. Ida Antonie
Bogáňová
Datum: 2025.05.12
12:11:23 +02'00'